


ES - español



## Instrucciones de instalación y funcionamiento

Purgador de condensados

**BEKOMAT® 31U** (BM31U)

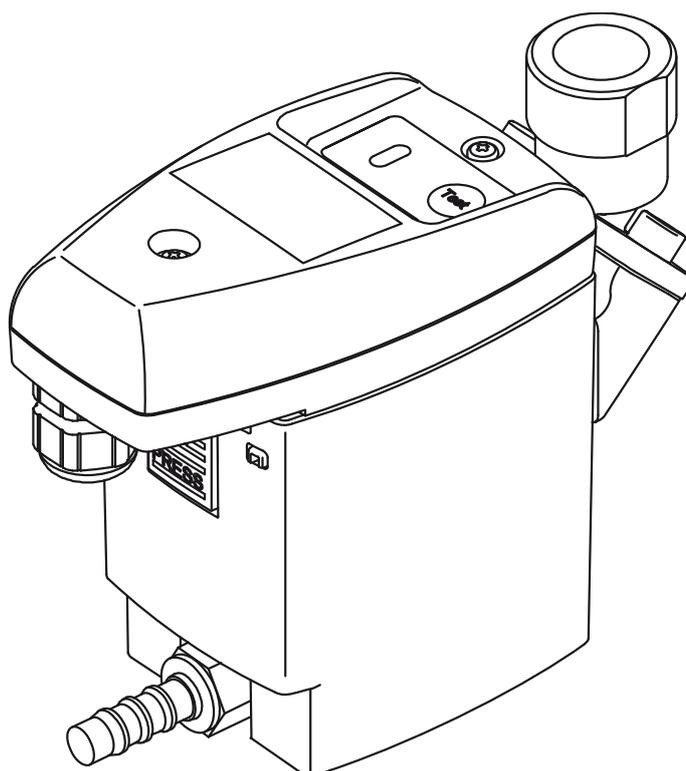

---

Estimado cliente,

Muchas gracias por haber elegido el purgador de condensados BEKOMAT® 31U. Antes de proceder al montaje y puesta en marcha del BEKOMAT® 31U, le rogamos que lea con atención el presente manual y que observe nuestras indicaciones. El funcionamiento correcto y seguro del BEKOMAT® 31U sólo quedará garantizado si se siguen al pie de la letra las indicaciones facilitadas.

---

1	Pictogramas y símbolos .....	4
2	Indicaciones de seguridad .....	4
3	Uso apropiado .....	6
4	Campos de aplicación incorrectos .....	6
5	Datos técnicos .....	7
6	Datos eléctricos .....	8
7	Dibujo acotado .....	9
8	Zonas climáticas y datos de capacidad .....	10
9	Funcionamiento .....	11
10	Instalación .....	13
11	Instalación eléctrica .....	16
12	Control y mantenimiento .....	19
13	Búsqueda y reparación de averías .....	22
14	Piezas y componentes .....	23
15	Recambios recomendados .....	23
16	Accesorios .....	24
17	Declaración de conformidad .....	26

### 1 Pictogramas y símbolos



Observe las instrucciones de instalación y funcionamiento



Observe las instrucciones de instalación y funcionamiento (en placa identificativa)



Símbolo genérico de peligro (peligro, advertencia, precaución)



Símbolo genérico de peligro (peligro, advertencia, precaución) para tensión de red y componentes conductores de tensión eléctrica

### 2 Indicaciones de seguridad



**Por favor, compruebe que este manual de instrucciones corresponde realmente a su máquina.**

Tenga en cuenta todas las indicaciones facilitadas en este manual. Contiene información básica importante para la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de la máquina. Por este motivo es imprescindible que tanto el técnico de instalación como los operarios y personal responsable lo lean antes de realizar trabajos de instalación, puesta en marcha y mantenimiento.

El manual de instrucciones deberá estar disponible en todo momento en el lugar de instalación del BEKOMAT® 31U.

Además de las indicaciones contenidas en el manual, deberán respetarse las normativas vigentes locales y nacionales que correspondan.

Asegúrese de que el BEKOMAT® 31U solamente se pone en marcha dentro de los valores límite admisibles, indicados en la placa identificativa. De otra manera podrían ocasionarse daños a personas y objetos, así como averías.

Si tiene alguna dificultad para entender el contenido del manual o quiere hacer alguna consulta, le rogamos que se ponga en contacto con BEKO TECHNOLOGIES GMBH.



**¡Peligro!**

**¡Aire comprimido!**

**Un golpe de aire comprimido que escapa repentinamente o por componentes de la máquina que salgan disparados por su efecto puede suponer peligro de graves lesiones o muerte.**

#### Medidas preventivas:

- No sobrepasar la presión máx. de funcionamiento (ver placa identificativa).
- **Realice los trabajos de mantenimiento siempre con la máquina despresurizada.**
- Utilice solamente materiales resistentes a la presión para la instalación.
- Apretar bien la conducción de alimentación.  
Conducción de salida: Manguera de presión corta fijada a una tubería resistente a la presión.
- Haga lo posible para evitar que personas u objetos puedan ser alcanzados por escapes de aire comprimido.



**¡Peligro!**

**¡Corriente eléctrica!**

**El contacto con componentes sometidos a tensión y sin aislamiento acarrea peligro de sufrir descargas eléctricas que deriven en heridas o muerte.**

### Medidas preventivas:

- Al realizar la instalación eléctrica, respete todas las normativas vigentes. .
- **Cuando la unidad de mando esté abierta, realice siempre los trabajos de mantenimiento e instalación con la máquina desconectada de la red eléctrica.**
- **La unidad de mando retirada no tiene ningún grado de protección IP.**
- Los trabajos eléctricos deberán dejarse en manos de personal autorizado y cualificado.

### Otras indicaciones de seguridad:

- Durante la instalación y el servicio deberán respetarse igualmente las normativas nacionales de seguridad vigentes.
- No utilizar el BEKOMAT® 31U en zonas con peligro de explosión.
- Evite los momentos de apriete excesivos al atornillar las conducciones de alimentación. Esto deberá tenerse en cuenta especialmente en el caso de atornilladuras cónicas.
- El BEKOMAT® 31U sólo podrá funcionar con corriente.
- No utilizar la tecla de test para la evacuación continua de agua.
- Utilice exclusivamente recambios originales. Sólo así quedará garantizado el buen funcionamiento del aparato.

### Indicaciones adicionales:

- La unidad de mando verificada **no tiene tipo de protección IP.**
- Para el montaje de la alimentación use llaves (SW27) para sujetar.
- Prohibido desmontar la Unidad de Mantenimiento.



**¡Precaución!**

**¡Mal funcionamiento!**

**Una instalación incorrecta y la falta de mantenimiento pueden provocar que el BEKOMAT® funcione mal.**

**El condensado no evacuado puede provocar daños en las instalaciones y en los procesos de producción.**

### Medidas preventivas:

- Una evacuación segura del condensado optimiza la calidad del aire comprimido de manera directa.
- Tenga en cuenta los puntos siguientes para prevenir daños y paradas en la producción:
  - Respeto del uso apropiado y de los parámetros de funcionamiento del BEKOMAT® teniendo en cuenta el campo de aplicación de cada caso (véase capítulo "Uso apropiado")
  - Observación estricta de las indicaciones de instalación y mantenimiento facilitadas en este manual
  - Mantenimiento regular y control del BEKOMAT® acorde a las indicaciones del manual.

### 3 Uso apropiado

- El BEKOMAT® 31U es un purgador de condensados regulado electrónicamente según el nivel para instalaciones de aire comprimido.
- Su funcionamiento deberá producirse siempre teniendo en cuenta los parámetros de funcionamiento (ver datos técnicos).
- El BEKOMAT® 31U es capaz de evacuar el condensado bajo presión de funcionamiento y sin provocar apenas pérdidas de presión.
- El BEKOMAT® 31U necesita para su funcionamiento una corriente de funcionamiento y una presión de funcionamiento concretas (ver datos técnicos).
- En aquellas aplicaciones en las que se exige un nivel de calidad de aire comprimido más alto (industria de la alimentación, técnica médica, laboratorios, procesos especiales, etc.), el usuario deberá tomar medidas para la vigilancia de dicha calidad. Esas medidas influyen en la seguridad de los procesos sucesivos y pueden evitar daños a personas e instalaciones.
- Será responsabilidad del usuario garantizar que se cumplan estas condiciones durante todo el tiempo de funcionamiento.

### 4 Campos de aplicación incorrectos

- El BEKOMAT® 31U no puede garantizar **por sí solo** como purgador de condensados una calidad de aire comprimido concreta. Para ello serán necesarios otros equipos técnicos.
- El BEKOMAT® 31U **no** es adecuado para su aplicación en el campo del vacío ni en plantas que funcionen a presión atmosférica ni en zonas Ex.
- El BEKOMAT® 31U no deberá exponerse a la radiación solar continua ni directa, ni tampoco a la acción de fuentes de calor.
- El BEKOMAT® 31U no podrá instalarse ni funcionar en zonas con atmósfera agresiva.
- El BEKOMAT® 31U no puede ser calentado, de manera que no es adecuado para su uso en zonas con riesgo de congelación.
- El BEKOMAT® 31U no está indicado para instalaciones de CO<sub>2</sub>.

5 Datos técnicos

  	
Presión de funcionamiento mín./máx.	0,8...16 bar (12...230 psi)
Temperatura mín./máx.	+1...+70 °C (+34...+158 °F)
Entrada de condensado	G ½ (NPT ½) interior Prof. máx. de atornillamiento 13,5 mm (½")
Salida de condensado	G ¼ Ø 8 ... 10 mm boquilla para mangueras
Condensado	Con aceite + sin aceite
Carcasa	Aluminio + plástico, reforzado con fibra de vidrio
Peso (vacío)	0.8 kg (1.8 lbs)

Este producto ha sido testado acorde a las exigencias de la norma CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1-12, tercera edición, y teniendo en cuenta una versión más reciente de la misma norma, con el mismo nivel de exigencia en lo tocante a los tests.

Capacidad máx. para zona climática azul – ver también capítulo "Zonas climáticas y datos de capacidad"

Caudal máx. del compresor	2.5 m³/min (87.5 scfm)
Capacidad máx. del secador frigorífico	5 m³/min (175 scfm)
Capacidad máx. del filtro	25 m³/min (875 scfm)

## Datos eléctricos

---


### 6 Datos eléctricos

Tensión de servicio (ver placa identificativa)	95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% o 24...48 VAC ±10% (50...60 Hz) / 18...72 VDC ±10%
Potencia consumida	P = 0.6 ... 3 VA (W)
Sección recomendada de la cubierta del cable	Ø 5.0...10 mm (0.20"...0.39")
Sección recomendada del conductor del borne de resorte	0.75...1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16...20)
Sección recomendada del conductor del borne roscado	0.75...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 14...20)
Retirada recomendada de la cubierta del cable	~ 50 mm (~ 1.97")
Longitud recomendada de la virola de cable del borne de resorte	~ 8 mm (~ 0.31 inch)
Longitud recomendada de la virola de cable del borne roscado	~ 6 mm (~ 0.24 inch)
Tipo de protección	IP 67
Categoría de sobretensión (IEC 61010-1)	II


VAC = V alternating current (corriente alterna)

VDC = V direct current (corriente continua)

7 Dibujo acotado

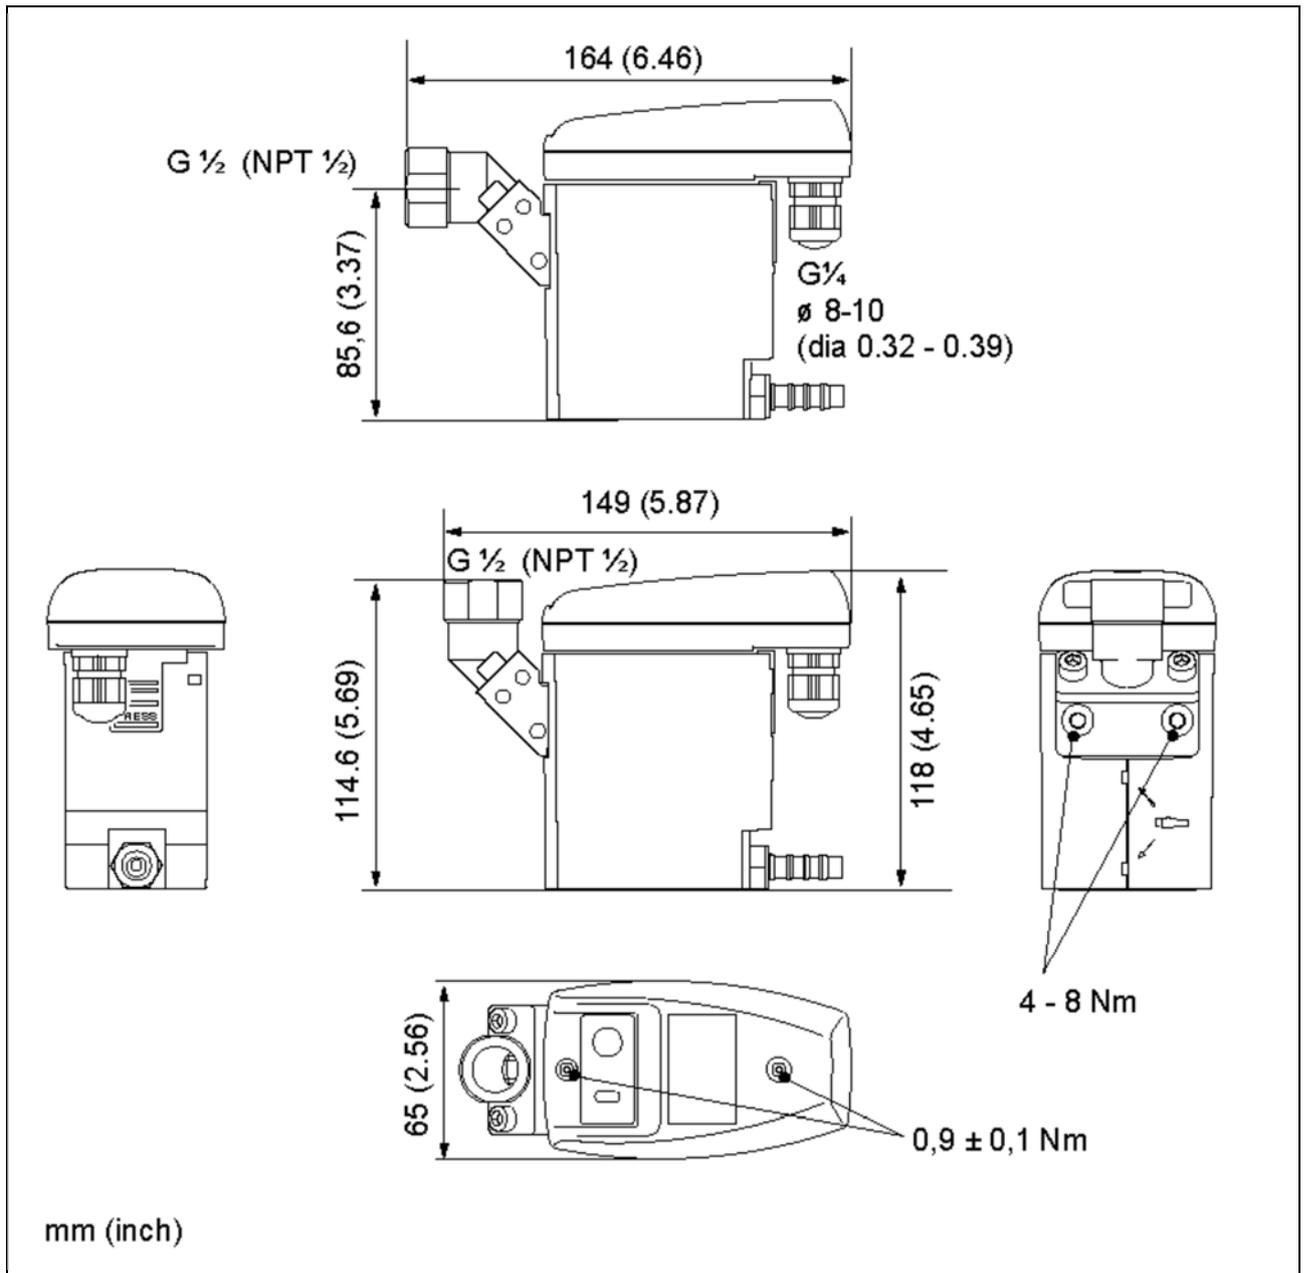

8 Zonas climáticas y datos de capacidad

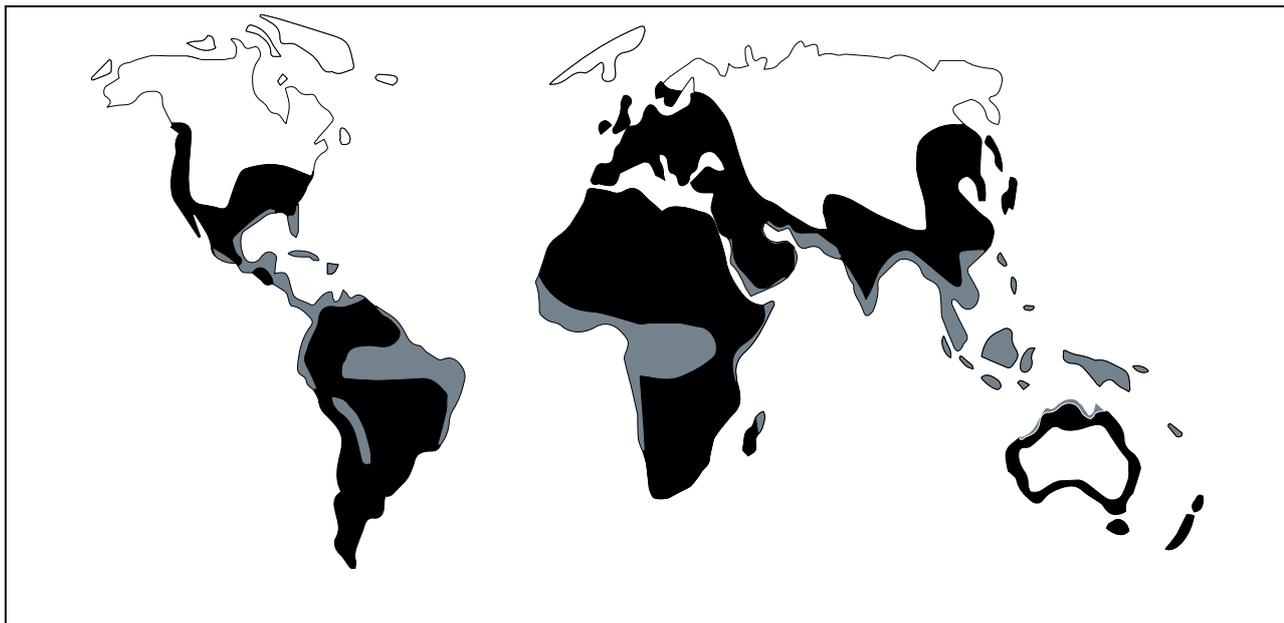

Zona climática	Caudal máx. del compresor m <sup>3</sup> /min.	Capacidad máx. secador frigorífico m <sup>3</sup> /min.	Capacidad máx. Filtro m <sup>3</sup> /min.
verde	3,0	6,0	30,0
azul	2,5	5,0	25,0
roja	1,5	3,0	15,0

Los datos facilitados se refieren a climas moderados, teniendo validez en Europa, gran parte del sureste asiático, el norte y el sur de África y algunas zonas de Norteamérica y Sudamérica (zona climática: azul).


Para clima seco y/o fresco (zona climática: verde) vale el factor siguiente:

Capacidad en zona climática "azul" aprox. x 1,2.

Para clima cálido y/o húmedo (trópicos; zona climática: roja) vale el factor siguiente:


Capacidad en zona climática "azul" aprox. x 0,7.

9 Funcionamiento

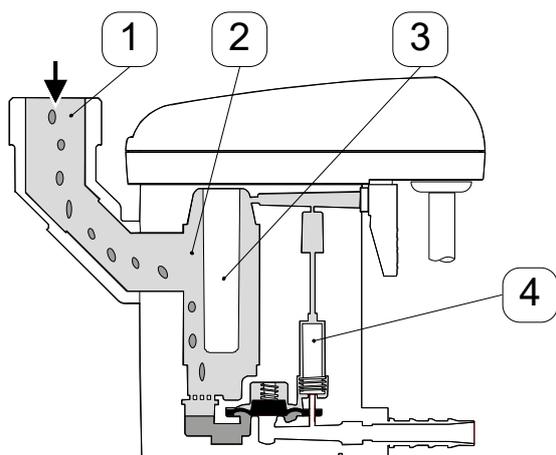


El condensado penetra a través de la conducción de alimentación (1) en el BEKOMAT® 31U y se va acumulando en el depósito (2).

Un sensor capacitivo (3) registra permanentemente el nivel de llenado y transmite una señal al control electrónico tan pronto como el depósito se ha llenado.

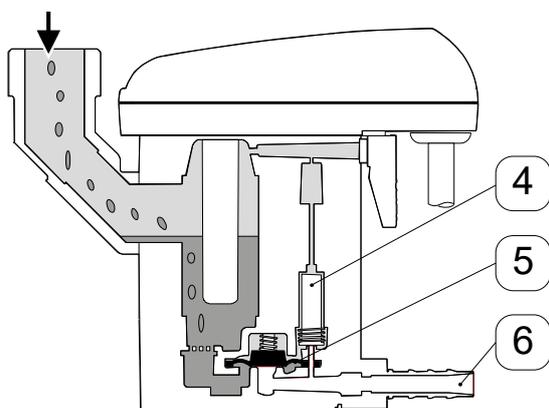


La válvula piloto (4) se acciona y la membrana (5) se abre el paso hacia la salida de condensado (6).

Cuando el BEKOMAT® 31U se ha vaciado, la salida de condensado vuelve a cerrarse herméticamente de manera inmediata, impidiendo así que se produzcan pérdidas de presión innecesarias.

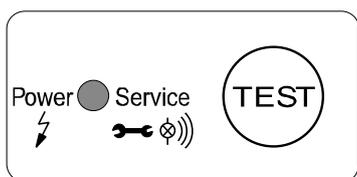


Al conectar la tensión de alimentación, el BEKOMAT® 31U lleva a cabo un **autotest**.

El LED se ilumina en naranja durante 1 segundo aprox.; a continuación, el equipo pasa al estado "listo para el funcionamiento" y el LED se ilumina en verde.

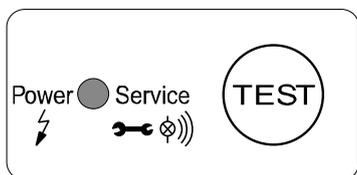

**Listo para funcionar, hay tensión.**

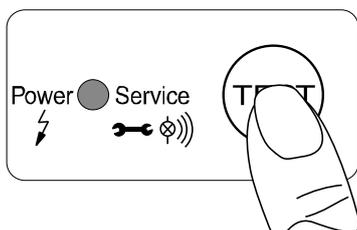

Test de funcionamiento de las válvulas (evacuación manual de agua):

Accionar la tecla durante 2 s aprox.

**No utilizar para evacuación continua de agua.**

El BEKOMAT® 31U emite un aviso que informa de que han de llevarse a cabo trabajos de mantenimiento.

Dependiendo del modo de funcionamiento, se activa un aviso de mantenimiento visual que indica la necesidad de sustituir la Service-Unit.



La existencia de un aviso de mantenimiento se indica mediante el parpadeo del LED de la tensión de servicio ("Power").

El aviso de mantenimiento se emite al cabo de 2 x 8.760 h o de un millón de ciclos de conmutación.

El aviso se produce cuando se alcanza uno de los dos valores.

En caso de producirse un corte de corriente o de que el suministro de energía esté desconectado, se mantendrá el estado del temporizador.

Las tareas de mantenimiento se describen en el capítulo "Control y mantenimiento".

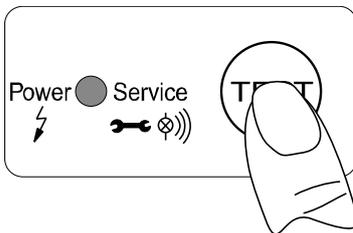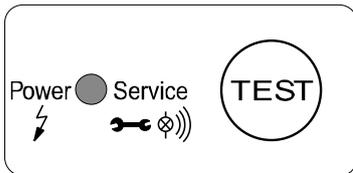

Antes de sustituir la Service-Unit es preciso reiniciar el equipo. Ha de soltarse la unidad de control accionando el gancho de fijación. Una vez retirada, debe pulsarse la tecla TEST durante al menos 5 segundos.

## 10 Instalación



**¡Peligro!**

**¡Aire comprimido!**

**Un golpe de aire comprimido que escapa repentinamente o por componentes de la máquina que salgan disparados por su efecto puede suponer peligro de graves lesiones o muerte.**

### Medidas preventivas:

- No sobrepasar la presión máx. de funcionamiento (ver placa identificativa).
- **Realice los trabajos de mantenimiento siempre con la máquina despresurizada.**
- Utilice solamente materiales resistentes a la presión para la instalación.
- Apretar bien la conducción de alimentación.  
Conducción de salida: Manguera de presión corta fijada a una tubería resistente a la presión.
- Haga lo posible para evitar que personas u objetos puedan ser alcanzados por escapes de aire comprimido.



**¡Precaución!**

**¡Mal funcionamiento!**

**Una instalación incorrecta y la falta de mantenimiento pueden provocar que el BEKOMAT® funcione mal.**

**El condensado no evacuado puede provocar daños en las instalaciones y en los procesos de producción.**

### Medidas preventivas:

- Una evacuación segura del condensado optimiza la calidad del aire comprimido de manera directa.
- Tenga en cuenta los puntos siguientes para prevenir daños y paradas en la producción:
  - Respeto del uso apropiado y de los parámetros de funcionamiento del BEKOMAT® teniendo en cuenta el campo de aplicación de cada caso (véase capítulo "Uso apropiado")
  - Observación estricta de las indicaciones de instalación y mantenimiento facilitadas en este manual
  - Mantenimiento regular y control del BEKOMAT® acorde a las indicaciones del manual.



### Nota importante:

Tenga siempre en cuenta todas las indicaciones de peligro y advertencia facilitadas.

Observe igualmente todas las normativas e indicaciones de protección en el trabajo y contra incendios allí donde se efectúe la instalación.


Utilice únicamente herramientas y materiales adecuados y en buen estado.

No utilice detergentes agresivos.









Tenga en cuenta que el condensado puede contener componentes agresivos y dañinos para la salud. Por esa razón deberá evitarse siempre el contacto con la piel.

El condensado es un residuo que el usuario está obligado a gestionar correctamente, recogéndolo en recipientes adecuados para luego eliminarlo o tratarlo.

### Instrucciones de instalación:

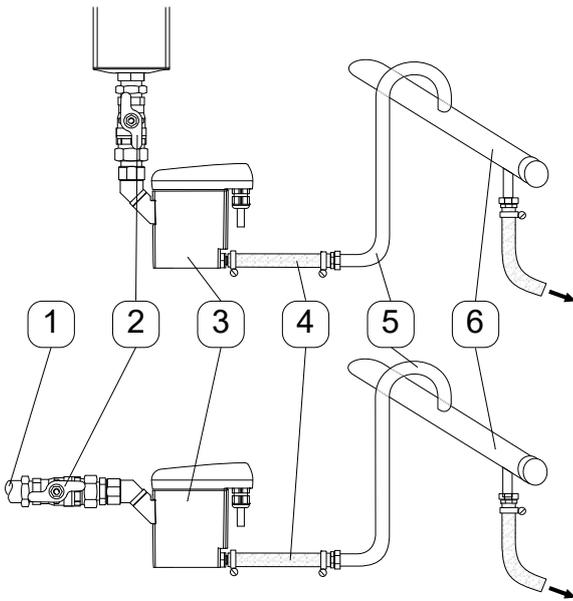

- La única posición admisible para la instalación del BEKOMAT® es la que le mostramos (3). No lo monte nunca en horizontal ni inclinado.
- La conducción de alimentación (1) y la llave de bola (2) han de ser como mínimo G $\frac{1}{2}$ .
- No instale filtros ni tamices en el tubo de alimentación.
- Pendiente de la alimentación >1%.
- Use solamente llaves de bola (2).
- Presión de funcionamiento: min. 0,8 bar (12 psig), max. 16 bar (230 psig). Ver placa identificativa.
- Tubo corto flexible de presión (4) corta fijada a una tubería resistente a la presión.
- Por cada metro de subida en la conducción de salida (5), la presión mínima exigida aumentará en 0,1 bar (1,4 psi).
- Subida máx. de la conducción de salida (5), 5 m (16,4ft).
- Tubo colector (6) mín.  $\frac{1}{2}$ " con 1% de caída.
- Introducir la conducción de salida (5) en el tubo colector (6) desde arriba.
- Antes de cada puesta en marcha lleve a cabo un control de estanqueidad y compruebe que la unidad de control está bien encajada.

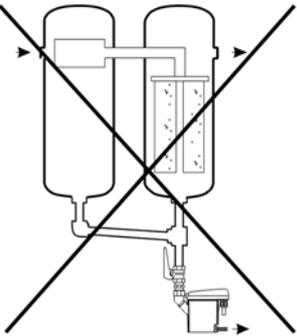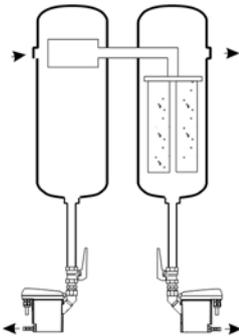mal	bien	
		<p> <b>¡Diferencias de presión!</b></p> <p>Cada punto de formación de condensado deberá evacuarse por separado.</p>
		<p> <b>¡Pendiente continua!</b></p> <p>Al montar la conducción de alimentación, no instale bolsas de agua.</p>
		<p> <b>¡Superficie de choque!</b></p> <p>Si la evacuación del agua se va a llevar a cabo directamente de la manguera convendrá procurar una desviación de la corriente.</p>
		<p> <b>¡Ventilación!</b></p> <p>En el caso de que la inclinación no sea suficiente en la entrada o de que existan otros problemas en la alimentación, deberá instalarse una conducción de compensación.</p>

### 11 Instalación eléctrica




¡Peligro!

¡Corriente eléctrica!

El contacto con componentes sometidos a tensión y sin aislamiento acarrea peligro de sufrir descargas eléctricas que deriven en heridas o muerte.

#### Medidas preventivas:

- Al realizar la instalación eléctrica, respete todas las normativas vigentes. .
- **Cuando la unidad de mando esté abierta, realice siempre los trabajos de mantenimiento e instalación con la máquina desconectada de la red eléctrica.**
- **La unidad de mando retirada no tiene ningún grado de protección IP.**
- Los trabajos eléctricos deberán dejarse en manos de personal autorizado y cualificado.

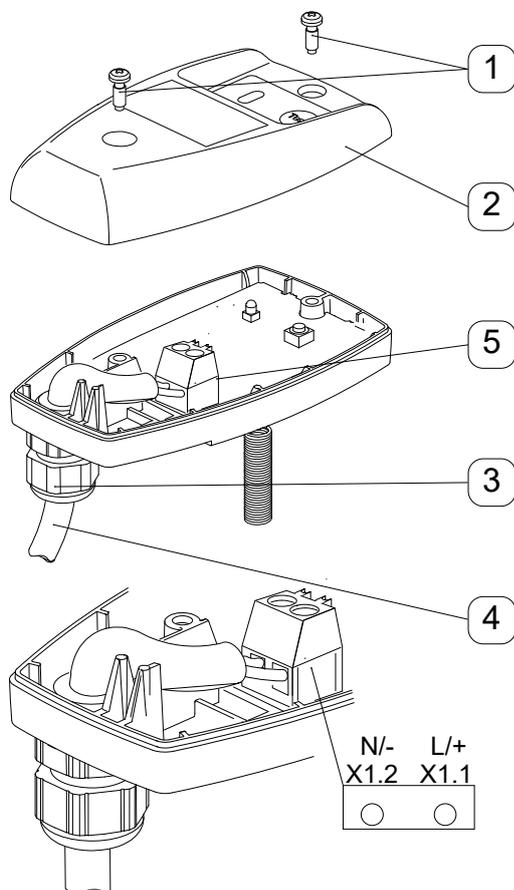

#### Nota:

1. Leer la tensión de red admisible en la placa identificativa y respetarla siempre.
2. Para la tensión de alimentación deberá instalarse cerca un dispositivo de separación al que pueda accederse con seguridad (por ejemplo, una clavija de enchufe o un interruptor) que aisle todas las conducciones eléctricas.
3. En caso de alimentación con baja tensión (< 50 VAC/< 75 VDC), utilizar siempre una baja tensión de funcionamiento con aislamiento seguro.
4. Realizar los trabajos de instalación conforme a la norma VDE 0100/IEC 60364.
5. Observar la asignación correcta de los bornes.
6. No realizar la instalación bajo tensión.
7. Soltar los tornillos (1) y retirar la parte superior de la carcasa (2).
8. Soltar la atornilladura del cable (3), retirar el tapón (si lo hay) e introducir el cable de alimentación (4).
9. Conectar el cable (4) a los bornes X1 (1.1, 1.2) (5).
10. Conectar los cables como se muestra en la ilustración (ver también la asignación de bornes en el texto siguiente).
11. Apretar la atornilladura del cable (3) de forma que quede ligeramente hermética.
12. Colocar la parte superior de la carcasa (2) y apretar los tornillos (1) manualmente.

**Asignación de bornes de la tensión de red (tensión de servicio)**

X 1	
L/+	N/-
phase	neutral
1.1	1.2

Alimentación eléctrica

- X 1.1 L/+
- X 1.2 N/-

L = Conductor externo


N = Conductor neutro

**Asignación de bornes de la baja tensión (tensión de servicio)**

X 1	
L/+	N/-
power	power
1.1	1.2

Alimentación eléctrica

- X 1.1 L/+
- X 1.2 N/-






## Nota:

En caso de alimentación con baja tensión (< 50 VAC/< 75 VDC), utilizar siempre una baja tensión de funcionamiento con aislamiento seguro.

Apretar la atornilladura del cable de forma que quede ligeramente hermética.

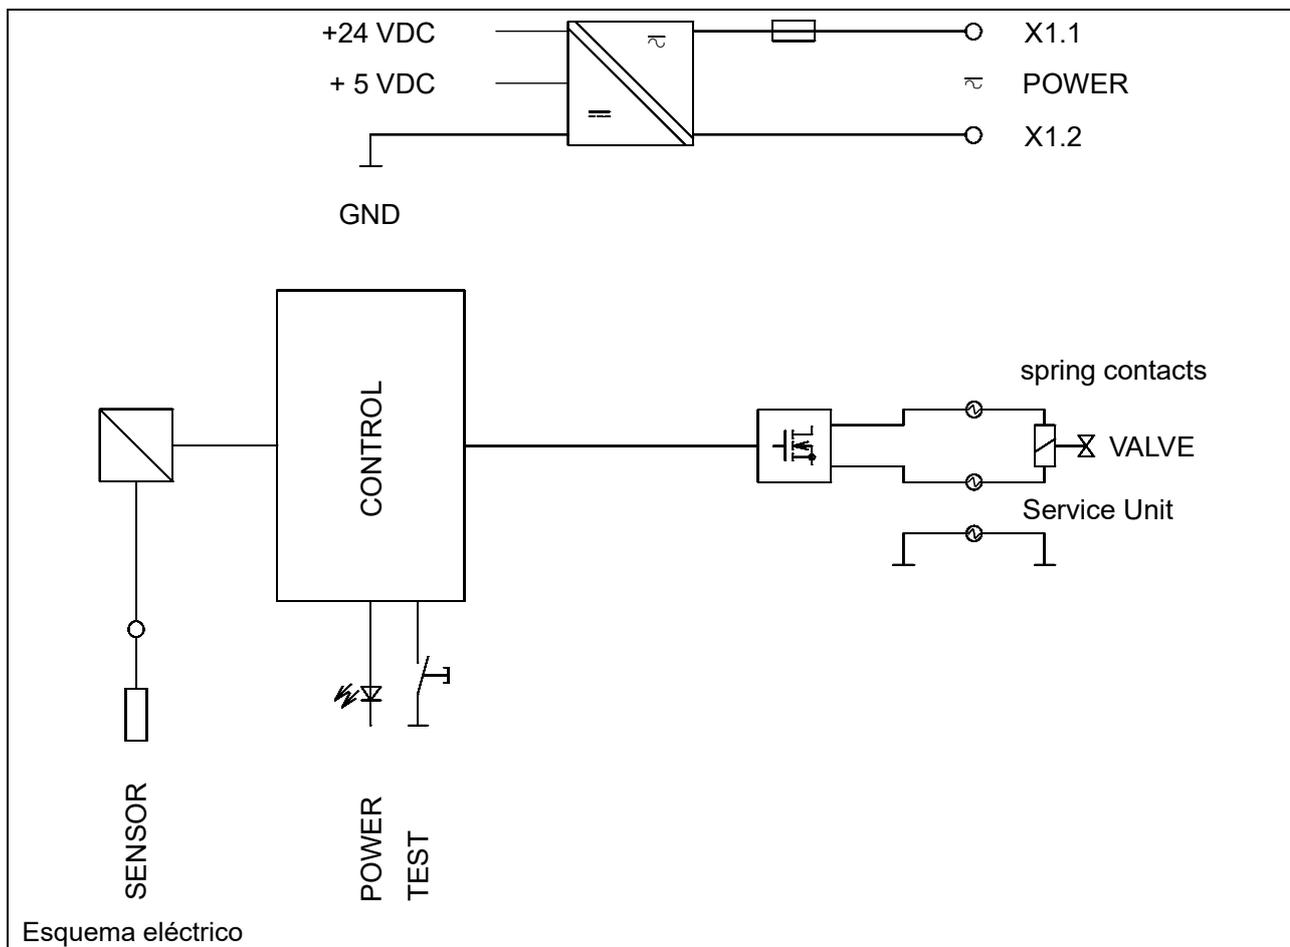

## 12 Control y mantenimiento



**¡Peligro!**

**¡Aire comprimido!**

**Un golpe de aire comprimido que escapa repentinamente o por componentes de la máquina que salgan disparados por su efecto puede suponer peligro de graves lesiones o muerte.**

### Medidas preventivas:

- No sobrepasar la presión máx. de funcionamiento (ver placa identificativa).
- **Realice los trabajos de mantenimiento siempre con la máquina despresurizada.**
- Utilice solamente materiales resistentes a la presión para la instalación.
- Apretar bien la conducción de alimentación.  
Conducción de salida: Manguera de presión corta fijada a una tubería resistente a la presión.
- Haga lo posible para evitar que personas u objetos puedan ser alcanzados por escapes de aire comprimido.



**¡Peligro!**

**¡Corriente eléctrica!**

**El contacto con componentes sometidos a tensión y sin aislamiento acarrea peligro de sufrir descargas eléctricas que deriven en heridas o muerte.**

### Medidas preventivas:

- Al realizar la instalación eléctrica, respete todas las normativas vigentes. .
- **Cuando la unidad de mando esté abierta, realice siempre los trabajos de mantenimiento e instalación con la máquina desconectada de la red eléctrica.**
- **La unidad de mando retirada no tiene ningún grado de protección IP.**
- Los trabajos eléctricos deberán dejarse en manos de personal autorizado y cualificado.



**¡Precaución!**

**¡Mal funcionamiento!**

**Una instalación incorrecta y la falta de mantenimiento pueden provocar que el BEKOMAT® funcione mal.**

**El condensado no evacuado puede provocar daños en las instalaciones y en los procesos de producción.**

### Medidas preventivas:

- Una evacuación segura del condensado optimiza la calidad del aire comprimido de manera directa.
- Tenga en cuenta los puntos siguientes para prevenir daños y paradas en la producción:
  - Respeto del uso apropiado y de los parámetros de funcionamiento del BEKOMAT® teniendo en cuenta el campo de aplicación de cada caso (véase capítulo "Uso apropiado")
  - Observación estricta de las indicaciones de instalación y mantenimiento facilitadas en este manual
  - Mantenimiento regular y control del BEKOMAT® acorde a las indicaciones del manual.



### Nota importante:

Tenga siempre en cuenta todas las indicaciones de peligro y advertencia facilitadas.



Observe igualmente todas las normativas e indicaciones de protección en el trabajo y contra incendios allí donde se efectúe la instalación.

Utilice únicamente herramientas y materiales adecuados y en buen estado.

No utilice detergentes agresivos.

Tenga en cuenta que el condensado puede contener componentes agresivos y dañinos para la salud. Por esa razón deberá evitarse siempre el contacto con la piel.

El condensado es un residuo que el usuario está obligado a gestionar correctamente, recogiendo en recipientes adecuados para luego eliminarlo o tratarlo.

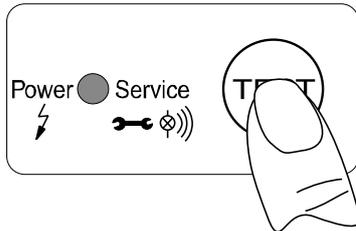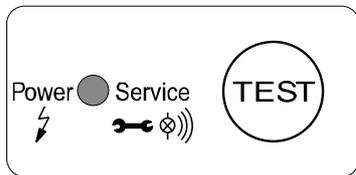


### Recomendación de mantenimiento:

Al cabo de 2 x 8760 horas de servicio o de un millón de maniobras de conmutación, se emite un aviso de mantenimiento.


El LED Power verde parpadea.

A continuación o como mucho al cabo de dos años (2 x 8760 horas de servicio), debe sustituirse la Service-Unit (5).

1. Antes de sustituir la Service-Unit es preciso reiniciar el equipo. Ha de soltarse la unidad de control accionando el gancho de fijación. Una vez retirada, debe pulsarse la tecla TEST que hay debajo del LED durante al menos 5 segundos.

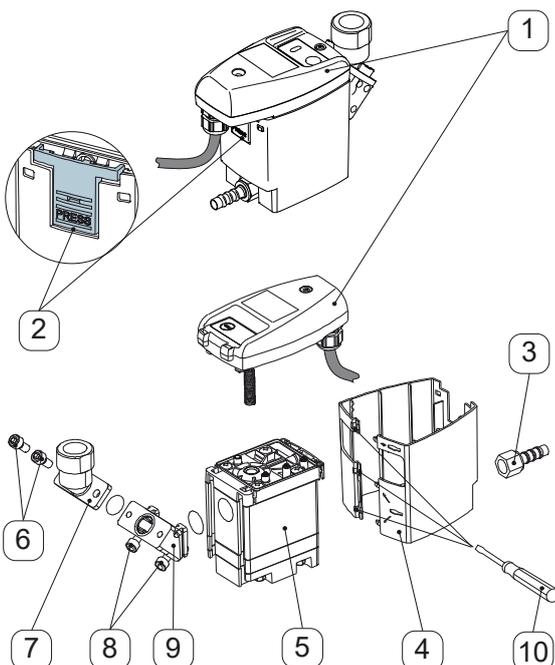


2. Retirar la unidad de control (1) apretando el gancho de fijación (2).
3. BEKOMAT® 31U Soltarla de la conducción de salida (3).
4. Retirar la carcasa (4) (si la hay) con un destornillador (10).
5. Desmontar la Service-Unit (5) de la tubería de alimentación aflojando la tuerca de racor.
6. **O bien** soltar los tornillos (6) de la boquilla acodada (7).

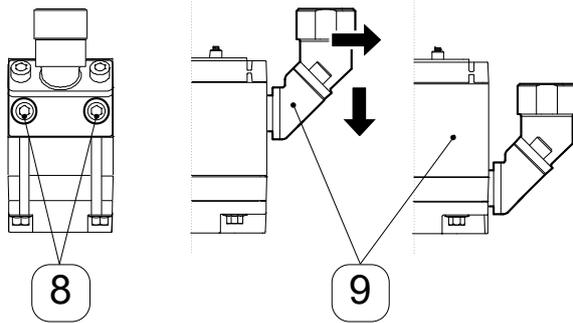

$M_{max} = 4...8 \text{ Nm}$

7. **O bien** soltar los tornillos (8) del adaptador intermedio (9) y separarlo de la Service-Unit tirando de él hacia abajo.
8. Verificar si la nueva Service-Unit (5) corresponde a la unidad de control (1) (denominación del modelo y color del gancho de fijación [2]).

9. Montaje de la nueva Service-Unit (5) en orden contrario al descrito.

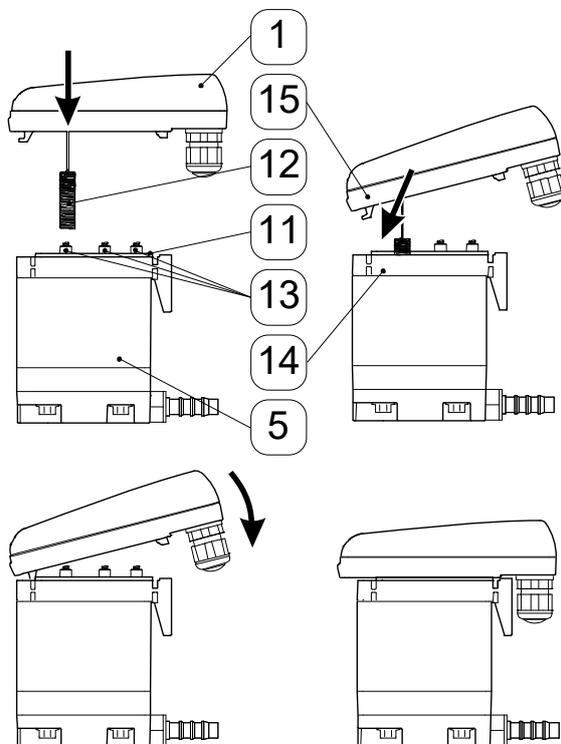

### Montaje de la unidad de control sobre la Service-Unit:






1. Verificar si la Service-Unit (5) corresponde a la unidad de control (1) (denominación del modelo y color del gancho de fijación).
2. Comprobar si la lámina selladora (11) y los resortes de contacto (13) están limpios, secos y libres de cuerpos extraños.
3. Introducir el sensor (12) en la platina del tubo (14).
4. Enganchar el gancho (15) de la unidad de control (1) en la platina del tubo del sensor (14).
5. Apretar la unidad de control (1) contra la Service-Unit (5) hasta que encaje.

### Puesta en marcha después del mantenimiento:


Antes de la puesta en marcha deben llevarse a cabo siempre estas tareas:

- Comprobación de la estanqueidad de la atornilladura de conexión.
- Comprobación de las conexiones eléctricas.
- Comprobación del montaje correcto de la unidad de control.

### 13 Búsqueda y reparación de averías

Avería	Posibles causas	Medidas
 <p><b>El LED no se enciende</b></p>	<p>Problema en la alimentación eléctrica Platina averiada</p>	<p>Comprobar la tensión que se indica en la placa identificativa Comprobar conexiones y tensión de funcionamiento Verificar el buen estado de las platinas</p>
 <p><b>Luces LED continuamente naranja</b></p>	<p>Error al arrancar el programa. Platina averiada.</p>	<p>Desconectar el equipo de la tensión de servicio y volver a conectarlo al cabo de &gt; 5 s. Verificar el buen estado de las platinas.</p>
 <p><b>No se produce evacuación de condensado a pesar de accionar la Tecla Test</b></p>	<p>Alimentación o salida cerradas o atascadas Desgaste Platina averiada Unidad de Mantenimiento averiada Caída por debajo de la presión mínima Presión máxima rebasada</p>	<p>Controlar alimentación y salida Controlar si se puede oír que la válvula se abre (accionar la Tecla Test varias veces &gt; 2 s) Verificar el buen estado de la platina Controlar la presión de funcionamiento</p>
 <p><b>El condensado sólo se purga accionando la Tecla Test</b></p>	<p>Inclinación insuficiente en la conducción de alimentación Sección insuficiente Formación de demasiado condensado (chorro) Unidad de Mantenimiento muy sucia</p>	<p>Montar la conducción de alimentación con inclinación suficiente Cambiar la Unidad de Mantenimiento</p>
 <p><b>El aparato expulsa aire constantemente</b></p>	<p>Unidad de Mantenimiento averiada o sucia</p>	<p>Cambiar la Unidad de Mantenimiento</p>

## 14 Piezas y componentes

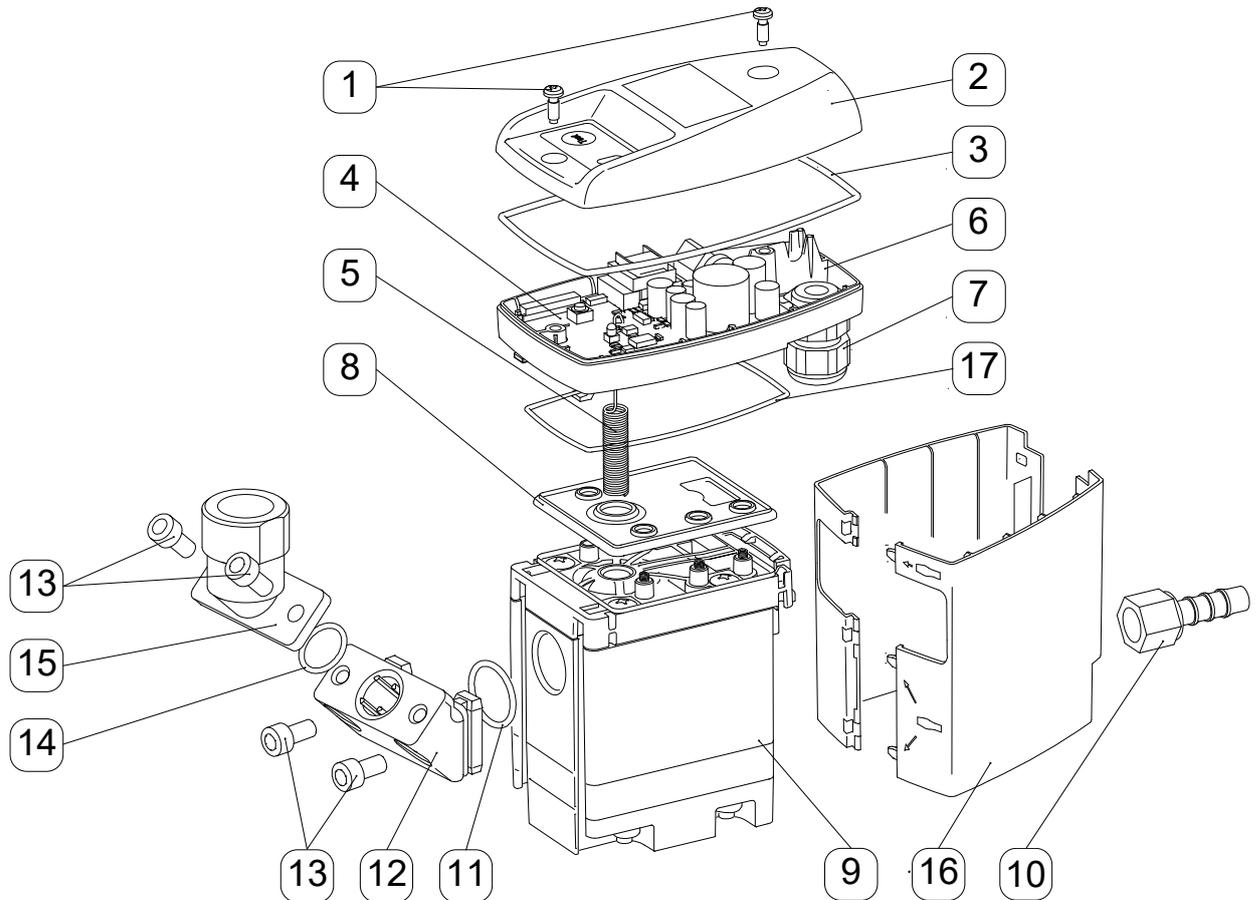

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 Tornillo 3,5 x 10            | 9 Unidad de Mantenimiento |
| 2 Parte superior de la carcasa | 10 Boquilla para manguera |
| 3 Junta moldeada               | 11 Junta tórica 20 x 2    |
| 4 Platina                      | 12 Adaptador intermedio   |
| 5 Sensor                       | 13 Tornillo M6 x 12       |
| 6 Parte inferior de la carcasa | 14 Junta tórica 14 x 1,78 |
| 7 Guía para cables             | 15 Adaptador angular      |
| 8 Tapa de hermetización        | 16 Carcasa                |


## 15 Recambios recomendados

Sets de repuestos suministrables	Contenido	Referencia
Unidad de Mantenimiento	8, 9, 11*	4023607
Juego de juntas	3, 8, 11*	4024386
Carcasa*	16*	4010164
Adaptador de conexión*	11*, 12*, 13*, 14*, 15*	4010155

\* No para BEKOMAT 31U built-in

16 Accesorios

Sets de accesorios suministrables	Contenido	Referencia
Ángulos de sujeción para pared y suelo	1 Ángulo de sujeción 2 alargaderas G ½ 20 longitud	4010105

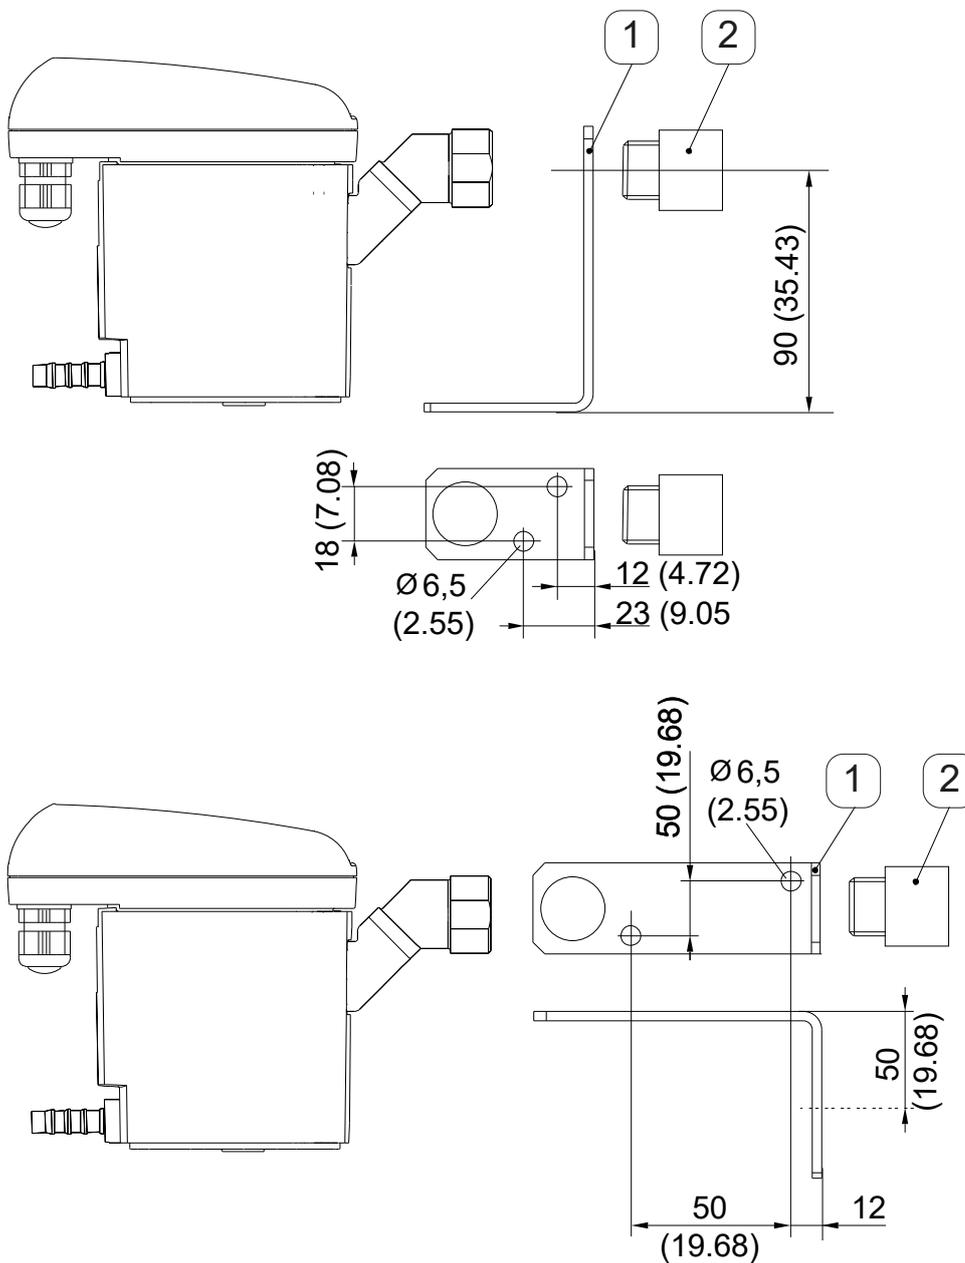

Sets de accesorios suministrables	Contenido	Referencia
Set de salida Con manguera y material de instalación	Manguera 10x3x800 Boquilla 9-G½ Ms Abrazadera 12-22/9 A2	2000045



## 17 Declaración de conformidad

BEKO TECHNOLOGIES GMBH  
Im Taubental 7  
41468 Neuss

GERMANY

Tel: +49 2131 988-0  
www.beko-technologies.com



### EU-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und technischen Normen entsprechen. Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Produkte in dem Zustand, in dem sie von uns in Verkehr gebracht wurden. Nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

Produktbezeichnung:	Kondensatableiter
Modelle:	BEKOMAT® 31U, 32U, 32UV, 33U, 33UV
Spannungsvarianten:	95...240 VAC $\pm 10\%$ (50...60 Hz) / 100...125 VDC $\pm 10\%$ oder 24...48 VAC $\pm 10\%$ (50...60 Hz) / 18...72 VDC $\pm 10\%$
Max. Betriebsdruck:	16 bar (g)
Produktbeschreibung und Funktion:	Kondensatableiter zur elektronisch niveaugeregelten Ableitung von Kondensat im Druckluftnetz.

#### Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU

Angewandte harmonisierte Normen: EN 61010-1:2010  
Die Geräte mit einer Betriebsspannung von 24...48 VAC und 18...72 VDC fallen nicht in den Anwendungsbereich der Niederspannungs-Richtlinie.

#### EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen: EN 55011: 2009 + A1: 2010, Gruppe 1, Klasse B  
EN 61326-1:2013

#### ROHS II-Richtlinie 2011/65/EU

Die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten werden erfüllt.

Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung.

Unterzeichnet für und im Namen von:

Neuss, 13.10.2017

BEKO TECHNOLOGIES GMBH

  
i.V. Christian Riedel  
Leiter Qualitätsmanagement International

BEKO TECHNOLOGIES GMBH  
Im Taubental 7  
41468 Neuss

ALEMANIA

Telf.: +49 2131 988-0  
www.beko-technologies.com



## Declaración de conformidad CE

Por medio del presente documento declaramos que los productos mencionados cumplen con los requisitos de las directivas y normas técnicas pertinentes. Esta declaración se refiere exclusivamente a los productos en el estado en el que han sido comercializados por nosotros. No se consideran las piezas que no hayan sido colocadas por el fabricante y/o las intervenciones llevadas a cabo posteriormente.

Denominación del producto:	Purgador de condensados
Modelos:	BEKOMAT® 31U, 32U, 32UV, 33U, 33UV
Variantes de tensión:	95...240 V CA $\pm 10\%$ (50...60 Hz) / 100...125 V CC $\pm 10\%$ o 24...48 V CA $\pm 10\%$ (50...60 Hz) / 18...72 V CC $\pm 10\%$
Presión de servicio máx.:	16 bar (g)
Descripción del producto y funcionamiento:	Purgador de condensados para la derivación electrónica regulada por nivel de condensados en la red de aire comprimido

### Directiva sobre baja tensión 2014/35/UE

Normas armonizadas aplicadas: EN 61010-1:2010

Los equipos con una tensión de servicio de 24...48 VCA y 18...72 VCC no entran en el campo de aplicación de la directiva de baja tensión.

### Directiva CEM 2014/30/UE

Normas armonizadas aplicadas: EN 55011: 2009 + A1: 2010, grupo 1, clase B  
EN 61326-1:2013

### Directiva ROHS II 2011/65/UE

Se cumplen las normativas de la directiva 2011/65/UE sobre la limitación de uso de determinadas sustancias peligrosas en los dispositivos eléctricos y electrónicos.

El fabricante es el único responsable de la emisión de esta declaración de conformidad.

Neuss, 13.10.2017

Firmado por y en nombre de:

**BEKO TECHNOLOGIES GMBH**

i.V. Christian Riedel  
Director de Gestión de la Calidad Internacional

---

## A

Accesorios 24  
Adaptador angular 23  
Adaptador intermedio 21, 23  
Autotest 11  
Avería 22

## B

Bolsa de agua 15  
Boquilla acodada 20  
Boquilla para manguera 23  
Búsqueda de averías 22

## C

Campo de aplicación 6  
Campo de aplicación incorrecto 6  
Campos de aplicación incorrectos 6  
Carcasa 23  
Componentes 23  
Conducción de alimentación 11, 15  
Conducción de compensación de aire =  
conducción de estabilización 15  
Control 19

## D

Datos 7  
Datos de capacidad 10  
Datos eléctricos 8  
Datos técnicos 7  
Declaración de conformidad 26  
Dibujo acotado 9  
Diferencias de presión 15

## E

El LED no se enciende 22  
Escapes de aire 22  
Esquema eléctrico 18  
Evacuación de condensado averiada 22  
Evacuación no funciona 22

## F

Fallos de funcionamiento 22  
Funcionamiento 11

## I

Indicaciones de seguridad 4  
Indicaciones, Indicaciones de seguridad 4  
Instalación 13  
Instalación eléctrica 16  
Instrucciones de instalación y funcionamiento 4

## L

Lámina selladora 21

Luces LED continuamente naranja 22

## M

Mantenimiento 19  
Medidas 9  
Membrana 11  
Montaje 13

## N

Nivel de llenado 11

## P

Parte inferior de la carcasa 23  
Parte superior de la carcasa 23  
Peligro por aire comprimido 4, 13, 19  
Peligro por corriente eléctrica 5, 16, 19  
Pendiente 15  
Personal cualificado 5, 16, 19  
Pictogramas 4  
Piezas 23  
Platina 23

## R

Recambios 5, 23  
Recambios recomendados 23  
Recomendación de mantenimiento 20  
Referencia 23, 24  
Reparación 22  
Reparación de averías 22

## S

Salida de condensado 11  
Sensor 23  
Service-Unit 20  
Sets de accesorios 24  
Sets de repuestos 23  
Símbolos 4  
Superficie de choque 15

## T

Tipo de protección 5, 16, 19  
Trabajos de mantenimiento 4, 13, 19  
Trouble shooting 22

## U

Unidad de control 21  
Unidad de Mantenimiento 23  
Uso apropiado 6

## V

Válvula piloto 11

---

**Z**  
Zona climática  
azul 10

roja 10  
verde 10  
Zonas climáticas 10





**Headquarter**

Deutschland / Germany  
 BEKO TECHNOLOGIES GMBH  
 Im Taubental 7  
 D - 41468 Neuss  
 Tel. +49 2131 988 0  
 Mobil +49 / (0) 174 / 376 03 13  
[beko@beko-technologies.de](mailto:beko@beko-technologies.de)

**United Kingdom**

BEKO TECHNOLOGIES LTD.  
 Unit 11-12 Moons Park  
 Burnt Meadow Road  
 North Moons Moat  
 Redditch, Worcs, B98 9PA  
 Tel. +44 1527 575 778  
[info@beko-technologies.co.uk](mailto:info@beko-technologies.co.uk)

**France**

BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.  
 Zone Industrielle  
 1 Rue des Frères Rémy  
 F - 57200 Sarreguemines  
 Tél. +33 387 283 800  
[info@beko-technologies.fr](mailto:info@beko-technologies.fr)

**Benelux**

BEKO TECHNOLOGIES B.V.  
 Veenen 12  
 NL - 4703 RB Roosendaal  
 Tel. +31 165 320 300  
[benelux@beko-technologies.com](mailto:benelux@beko-technologies.com)

中华人民共和国 / **China**

BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai) Co.  
 Ltd.  
 Rm. 606 Tomson Commercial Building  
 710 Dongfang Rd.  
 Pudong Shanghai China  
 P.C. 200122  
 Tel. +86 21 508 158 85  
[info.cn@beko-technologies.cn](mailto:info.cn@beko-technologies.cn)

**Česká Republika / Czech Republic**

BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.  
 Na Pankraci 58  
 CZ - 140 00 Praha 4  
 Tel. +420 24 14 14 717 /  
 +420 24 14 09 333  
 Mobil +420 605 274 743  
[info.cz@beko-technologies.cz](mailto:info.cz@beko-technologies.cz)

**España / Spain**

BEKO Tecnológica España S.L.  
 Torruella i Urpina 37-42, nave 6  
 E - 08758 Cervelló  
 Tel. +34 93 632 76 68  
 Mobil +34 610 780 639  
[info.es@beko-technologies.es](mailto:info.es@beko-technologies.es)

## 中華人民共和國香港特別行政區 /

**Hong Kong SAR of China**  
 BEKO TECHNOLOGIES LIMITED  
 Unit 1010 Miramar Tower  
 132 Nathan Rd.  
 Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong  
 Tel. +852 5578 6681 (Hong Kong)  
 Tel. +86 147 1537 0081 (China)  
[tim.chan@beko-technologies.com](mailto:tim.chan@beko-technologies.com)

**India**

BEKO COMPRESSED AIR  
 TECHNOLOGIES Pvt. Ltd.  
 Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar  
 Balanagar Hyderabad  
 IN - 500 037  
 Tel +91 40 23080275 / +91 40 23081107  
[madhusudan.masur@bekoindia.com](mailto:madhusudan.masur@bekoindia.com)

**Italia / Italy**

BEKO TECHNOLOGIES S.r.l  
 Via Peano 86/88  
 I - 10040 Leini (TO)  
 Tel. +39 011 4500 576  
 Fax +39 0114 500 578  
[info.it@beko-technologies.com](mailto:info.it@beko-technologies.com)

日本 / **Japan**

BEKO TECHNOLOGIES K.K  
 KEIHIN THINK Building 8 Floor  
 1-1 Minamiwatarida-machi  
 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi  
 JP - 210-0855  
 Tel. +81 44 328 76 01  
[info@beko-technologies.jp](mailto:info@beko-technologies.jp)

**Polska / Poland**

BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.  
 ul. Pańska 73  
 PL - 00-834 Warszawa  
 Tel. +48 22 314 75 40  
 Mobil +49 173 28 90 700  
[info.pl@beko-technologies.pl](mailto:info.pl@beko-technologies.pl)

**South East Asia**

BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia  
 (Thailand) Ltd.  
 75/323 Soi Romklao, Romklao Road  
 Sansab Minburi  
 Bangkok 10510  
 Tel. +66 2-918-2477  
[info.th@beko-technologies.com](mailto:info.th@beko-technologies.com)

臺灣 / **Taiwan**

BEKO TECHNOLOGIES Co.,Ltd  
 16F.-5 No.79 Sec.1  
 Xintai 5th Rd., Xizhi City  
 New Taipei City 221  
 Taiwan (R.O.C.)  
 Tel. +886 2 8698 3998  
[info.tw@beko-technologies.tw](mailto:info.tw@beko-technologies.tw)

**USA**

BEKO TECHNOLOGIES CORP.  
 900 Great Southwest Pkwy SW  
 US - Atlanta, GA 30336  
 Tel. +1 404 924-6900  
 Fax +1 (404) 629-6666  
[beko@bekousa.com](mailto:beko@bekousa.com)

Traducción del manual original.

Manual original en alemán.

Salvo modificaciones técnicas y errores.

bekomat\_31u\_manual\_es\_01-1637\_v01.